

Корректная работа прибора гарантируется при температуре окружающей среды от -25°C до +50°C и относительной влажности от 30 до 80%. Для эксплуатации прибора при отрицательных температурах необходимо установить его во влагозащищенный корпус, чтобы избежать образования конденсата при перепаде температур.

Срок эксплуатации 10 лет.

Прибор утилизации не подлежит.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 24 месяца со дня продажи.

Дата изготовления указывается на стикере на корпусе прибора.

В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит ремонт прибора в случае выхода его из строя при условии соблюдения потребителем правил хранения, подключения, и эксплуатации. Гарантийное обслуживание прибора осуществляется при наличии отметки торгующей организации.

Прибор не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

1. Истечение гарантийного срока эксплуатации.

2. Условия эксплуатации и электрическая схема подключения не соответствуют "Инструкции по эксплуатации", прилагаемой к прибору.

3. Осуществление самостоятельного ремонта пользователем.

4. Наличие следов механических повреждений (нарушение пломбирования, нетоварный вид, подгорание силовых клемм с внешней стороны).

5. Наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, грязи внутрь прибора (в т.ч. насекомых).

6. Удары молнии, пожара, затопления, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля производителя.

Гарантийное и послегарантийное

обслуживание производят:

**ООО "ЭНЕРГОХИТ",**

04655, Украина, г. Киев, ул. В. Хвойки, 21

Тел/Факс +38(044)586-53-27

**ООО "РОСТОК-ЭЛЕКТРО",**

143002, Россия, Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Полевая, 17

Тел. +7(495)510-32-43

## 9. Свидетельство о приемке

Прибор прошел приемо-сдаточные испытания.

Номер партии соответствует

дате выпуска.

Дата продажи:

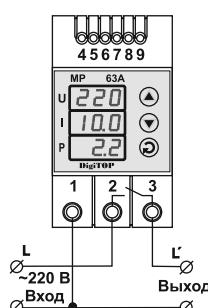


Схема подключения

DigiTOP®

ние тока и мощности будут равны нулю, так как в этот момент времени реле на выходе прибора отключено. Если напряжение находится в установленном диапазоне (по умолчанию - 170-250В), через заданное время (по умолчанию - 15 сек) произойдет включение реле и индикатор перестанет мигать. Если напряжение не в установленном диапазоне (<170В или >250В) реле не включится до тех пор, пока напряжение не придет в норму. При подключении нагрузки на индикаторе отобразятся значения силы тока в цепи и потребляемой мощности.

Потребитель, с помощью кнопок, может установить следующие параметры:

- Нижний предел отключения по напряжению;
- Верхний предел отключения по напряжению;
- Время задержки включения при срабатывании защиты по напряжению;
- Предел отключения по току;
- Время задержки включения при срабатывании отсечки по току.

### Назначение кнопок

Ⓐ Увеличение значения параметра

Ⓑ Уменьшение значения параметра

Ⓒ Выбор параметра

### Последовательность установки параметров

Кратковременным нажатием кнопки Ⓒ входим в режим установок. Значение изменяемого параметра мигает. Далее кнопками Ⓐ Ⓑ увеличиваем или уменьшаем значение параметра. Очередность отображения параметров установок перечислена в таблице ниже. Из режима установок прибор выходит после задания последнего параметра или автоматически через 10 секунд после последнего нажатия кнопки. Изменяемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

### Внимание!

В случае срабатывания защиты по одному из параметров (напряжение, сила тока) - мигает соответствующий индикатор и нагрузка отключается от сети. На мигающем индикаторе напряжения отображается его действующее значение. Отключение по току происходит в следующих случаях:

- заданное значение тока превышено не более чем на 25% в течении 10 сек;

- заданное значение тока превышено более чем на 25%.

При срабатывании защиты по току, реле продолжает контролировать напряжение сети и в случае отключений не включает нагрузку.

При пропадании сетевого напряжения более чем 1 сек прибор переходит в исходное состояние (мигают индикаторы тока и напряжения).

### 6. Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007-75.

Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими настояще руководство по эксплуатации. При эксплуатации и техобслуживании

## Цифровое многофункциональное реле

MP63

### Инструкция по эксплуатации

#### 1. Назначение

Цифровое многофункциональное реле MP63 (далее - прибор) предназначено для защиты потребителя от повышенного или пониженного сетевого напряжения и от перегрузки (превышения заданного значения тока).

На индикаторе прибора отображаются:

- действующее значение напряжения, В
- сила тока в цепи нагрузки, А
- потребляемая мощность, к Вт

MP 63A

U 220

I 100

P 22

#### 2. Принцип работы

Прибор выполняет одновременно функции реле напряжения и реле тока. Управление осуществляется микроконтроллером, который анализирует напряжение и силу тока в электросети. Измерение тока производится с помощью трансформатора тока, установленного внутри прибора. Потребляемая мощность рассчитывается и отображается на индикаторе. На выходе прибора установлено электромагнитное реле. Питание прибора осуществляется от контролируемой сети.

#### 3. Технические характеристики

- Измеряемое напряжение, В	50-400
- Нижний предел отключения по напряжению, В	120-200
- Верхний предел отключения по напряжению, В	210-270
- Время отключения по верхнему пределу, сек, не более	0,06
- Время отключения по нижнему пределу, сек, не более	1(120-170В) 0,06(<120В)
- Время задержки включения, сек	5-600
- Погрешность измерения напряжения, %	1
- Диапазон измерения силы тока, А	1-80
- Предел отключения по току, А	1-63
- Максимальный ток нагрузки (до 10 сек), А	80
- Время отключения, сек, при $ I_{уст}  <  I_{изм}  <  I_{уст}  + 25\%$	10 $ I_{изм}  >  I_{уст}  + 25\%$
- Погрешность измерения силы тока, %	0,06
- Рабочая частота, Гц	50
- Степень защиты прибора	IP20
- Рабочая температура, °C	-25...+50

#### 4. Порядок монтажа

Установите прибор на DIN-рейку шириной 35мм (прибор занимает три модуля). Подключите провода в соответствии со схемой. Сечение проводника - не более 16мм<sup>2</sup>. Длина контактной части проводника - 14мм.

#### 5. Порядок эксплуатации

При подаче напряжения (исходное состояние) индикатор прибора будет мигать и отобразит действующее значение напряжения. Значе-

Показания индикатора	Изменяемый параметр	Действия
1. <b>U 250</b>	Верхний предел отключения по напряжению	Нажатием кнопок Ⓐ Ⓑ установить требуемое значение в диапазоне <b>210-270 В</b> , шаг изменения 1В ( заводская установка <b>250В</b> )
2. <b>U 170</b>	Нижний предел отключения по напряжению	Нажатием кнопок Ⓐ Ⓑ установить требуемое значение в диапазоне <b>120-200 В</b> , шаг изменения 1В ( заводская установка <b>170В</b> )
3. <b>I 15 SEC</b>	Время задержки включения при срабатывании отсечки по напряжению	Нажатием кнопок Ⓐ Ⓑ установить требуемое значение в диапазоне <b>5-600сек</b> , шаг изменения 5 сек ( заводская установка <b>15сек</b> )
4. <b>I 50.0</b>	Предел отключения по току	Нажатием кнопок Ⓐ Ⓑ установить требуемое значение в диапазоне <b>1-63 А</b> , шаг изменения 0,5 А ( заводская установка <b>50 А</b> )
5. <b>I 90 SEC</b>	Время задержки включения при срабатывании отсечки по току	Нажатием кнопок Ⓐ Ⓑ установить требуемое значение в диапазоне <b>5-600 сек</b> , шаг изменения 5 сек ( заводская установка <b>90 сек</b> )

необходимо придерживаться требований ГОСТ 12.3.019-80, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»

В приборе используется опасное для жизни напряжение -

**НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР В РАЗБРАННОМ ВИДЕ!!!**

#### 7. Условия хранения, транспортирования и эксплуатации

Условия хранения - «С» по ГОСТ 15150 - закрытые или другие неотапливаемые помещения с естественной вентиляцией.

Климатические факторы условий хранения:

- температура воздуха: -50°C...+50°C;-

- относительная среднегодовая влажность: 75% при +15°C.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов «С» по ГОСТ 23216.

Прибор работоспособен при любом расположении в пространстве.

Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов, а также в взрывоопасных помещениях.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных зажимов и внутренние элементы прибора. Запрещается использование его в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.