

1. Destinația

Disjunctoarele modulare seriei e.mcb.stand.45 (în continuare – articol) se aplică atât la protecția rețelelor electrice de tensiune joasă și a echipamentelor electrice, de supracurenți și de la curenti de scurtcircuit, cât și la comutări operative nefrecvente (până la 30 ori în 24 h).

Articolul corespunde la standardele EN 60898-1, EN 60947-2.

2. Parametrii tehnici

Denumirea parametrului	Valoarea	Tab.1
Tensiunea nominală de lucru, V	230/400	
Frecvența nominală, Hz	50	
Curentul nominal In, A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63	
Capacitatea de rupere Irc, A	4 500	
Numărul de poli	1, 2, 3, 4	
Caracteristicile de declanșare	B, C	
Tensiunea de izolare Ui, V	500	
Tensiunea de impuls suportabilă nominală [1,2/50] Uimp, kV	6	
Testul dielectric cu tensiunea de frecvență industrială, kV (în decurs de 1 min.)	2	
Durabilitate electrică, cicluri P/O, nu mai puțin de	4 000	
Rezistență mecanică, cicluri P/O, nu mai puțin	10 000	
Secțiunea maximă a firului de conectare, mm ²	25	
Forță de strângere a contactelor, Nm	3	
Gradul de protecție din partea contactelor	IP20	
Gradul de protecție a corpului disjunctorului	IP40	
Masa unui pol, g, nu mai mult de	100	
Gama temperaturilor de lucru, °C	-30...+60	
Altitudine, m, nu mai mult de	2 000	
Umiditate relativă admisibilă la 25 °C (fără condensare), nu mai mult de, %	80	
Gradul de poluare	2	
Pozitia de lucru în spațiu	verticală, orizontală, cu abatere nu mai mult de 5°	
Montare	pe șanț DIN standardă, de 35 mm	

Articolul trebuie să fie exploatat în următoarele condiții ale mediului înconjurător:


- nexplosiv;
- care nu conține gaze sau vapori agresivi, în concentrații care ar provoca coroziunea metalelor și a izolației;
- nesaturate cu praf și aburi conductoare de curenț;
- lipsite de acțiunea directă a razelor ultraviolete.

Se permite transportarea cu orice tip de mijloace de transport acoperite, în ambalajul producătorului.


Dispozitivele se păstrează doar în ambalajul producătorului, în încăperi cu aerisire naturală și la o temperatură a mediului înconjurător de -45 °C până la +60 °C și cu o umiditate relativă de 80 % la 25 °C.

Termenul de păstrare de către consumatorii a dispozitivelor în ambalajul producătorului este de 6 luni.

3. Dimensiuni de gabarit, de montare și schema de conectare, mm

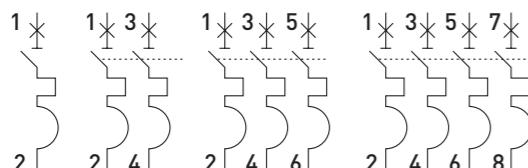

Des. 1

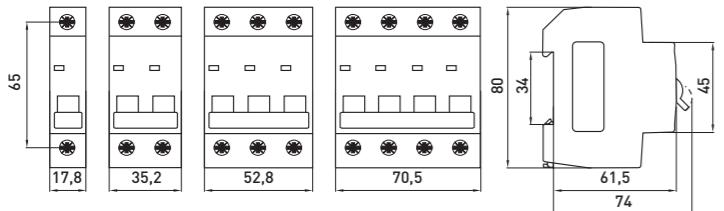

Des. 2

4. Montarea și exploatarea

Toate lucrările de montare și conectare se vor efectua după deconectarea energiei electrice!

Dispozitivul se instalează pe panoul de distribuție pe o șanț DIN standard cu lățimea de 35 mm cu ajutorul unor cleme, care au două poziții fixe.

Tensiunea de alimentare a curentului alternativ poate fi transmisă atât de la bornele superioare, cât și de la cele inferioare.

Bornele de contact ale disjunctoarelor permit conectarea conductorilor de cupru sau aluminiu, cu o secțiune de cel mult 25 mm². Înaintea conectării conductorilor multifilari, capătul acestora trebuie sertizat cu un papuc de cablu sau o mușă cu ajutorul unei scule speciale.

Dispozitivul nu necesită deservire specială în perioada exploatarii. Clemele cu șurub ale disjunctoarelor trebuie strînsse cu regularitate, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.

5. Cerințe de securitate

Montarea, reglarea și conectarea dispozitivului trebuie să fie realizate de electricieni calificați, care au luat cunoștință de prezentele instrucțiuni de exploatare.

Montajul și conectarea dispozitivului trebuie executate după verificarea lipsei de tensiune în rețea.

Possibilitatea exploatarii dispozitivului în alte condiții decât cele indicate în prezentele instrucțiuni trebuie coordonată cuproducătorul.

Nerespectarea cerințelor prezintelor instrucțiuni poate duce la o funcționare incorectă a dispozitivului, electrocutare, incendiu.

6. Reciclarea

Articol nu trebuie eliminat ca deșeu menajer. El trebuie reciclat la organizațiile care se ocupă cu reciclarea aparatelor electrotehnice.

7. Garanții

Termenul mediu de funcționare este de 7 ani, cu condiția respectării de către consumatori a cerințelor de exploatare, transportare și păstrare.

Termenul garantat de exploatare a dispozitivului este de 1 an din ziua vânzării, cu condiția respectării de către consumatori a cerințelor de exploatare, transportare și păstrare.

Obligațiile de garanție nu se extind asupra dispozitivelor care prezintă:

- defecțiuni mecanice;
- alte deteriorări care au apărut în urma transportării, păstrării, montării, conectării sau exploatarii incorecte;
- semne că au fost deschise și/sau reparate de persoane neautorizate.

Pentru asistență tehnică, contactați: www.enext.com

Data fabricării:



Adresa distribuitor:

SC ULTRA BRIGHT SRL
Romania, Str. Moara Domneasca, Nr.4A,
Depozit A0, Afumati, Jud. Ilfov.
tel: +4 078 656 48 23
e-mail: carausu.stefan@ultraelectro.ro,
www.enextgroup.ro

Adresa furnizorului:

Compania electrotehnică E.NEXT-Moldova
Republica Moldova, Chișinău, str. Ion Creangă, 62/4
tel.: +373 22 90 34 34
e-mail: info@enext.md, www.enext.md

1. Назначение

Модульные автоматические выключатели серии e.mcb.stand.45 (в дальнейшем – изделие) предназначены для защиты низковольтных электрических сетей и оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания, а также нечастых оперативных коммутаций (до 30 раз в сутки) электрических цепей.

Изделие соответствует Техническим регламентам низковольтного электрического оборудования и электромагнитной совместимости оборудования в части, **ДСТУ EN 60947-2, ДСТУ EN 60898-1**.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	Табл.1
Номинальное рабочее напряжение, В	230/400	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальный ток, In, A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63	
Номинальная отключающая способность, Icn, A	4 500	
Количество полюсов	1, 2, 3, 4	
Время отключения	B, C	
Напряжение изоляции, Ui, В	500	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [1,2/50], Uimp, кВ	6	
Диэлектрический тест напряжением промышленной частоты, кВ,	2	
Электрическая износостойкость, циклов Вкл/Выкл, не менее	4 000	
Механическая износостойкость, циклов Вкл/Выкл, не менее	10 000	
Максимальное сечение присоединяемого провода, мм ²	25	
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм	3	
Степень защиты со стороны контактов	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ3, УХЛ4	
Степень защиты корпуса	IP40	
Масса одного полюса, г, не более	100	
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+60	
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M4	
Высота над уровнем моря, м, не более	2 000	
Допустимая относительная влажность при 25 °C (без конденсации), не более, %	80	
Степень загрязнения окружающей среды	2	
Рабочее положение в пространстве	вертикальное, горизонтальное, с отклонением не более 5°	
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм	

Изделие должно эксплуатироваться при следующих условиях окружающей среды:


- невзрывоопасная;
- не содержащая агрессивных газов и паров, в концентрациях, разрушающих металлы, и изоляцию;
- не насыщенная токопроводящей пылью и парами;
- отсутствие непосредственного воздействия ультрафиолетового излучения.

Транспортирование изделий разрешено в штатной упаковке всеми видами крытого транспорта без попадания влаги.

Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -45 до +60 °C и относительной влажности 80 % при 25 °C.

Срок хранения изделий у потребителя в упаковке производителя – 6 месяцев.

3. Габаритные и установочные размеры, мм. Схема подключения

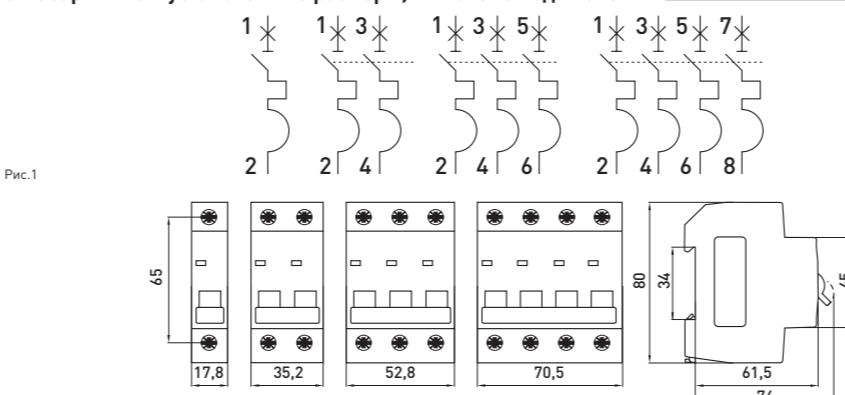

Pic.1



Pic.2

4. Монтаж и эксплуатация

Все работы по монтажу и подключению проводить при отключенном питании!

Изделие устанавливается в распределительный щиток на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм при помощи защелок, имеющих два фиксированных положения.

Напряжение питания переменного тока может подаваться как со стороны верхних, так и нижних контактов.

Контактные зажимы выключателей позволяют присоединение медных или алюминиевых проводников сечением не более 25 mm². Перед присоединением многожильных проводников, их необходимо оконцевать наконечником или гильзой при помощи соответствующего инструмента. На лицевой стороне изделия есть индикация положения kontaktov автоматического выключателя. У автоматического выключателя вспомогательное устройство для пломбировки одного или нескольких полюсов.

Изделие не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации. Регулярно, не менее одного раза в 6 месяцев необходимо подтягивать винтовые зажимы выключателей.

5. Требования безопасности

Монтаж, настройка и подключение должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III, ознакомленные с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Монтаж и подключение изделий должны проводиться при снятом напряжении.

Возможность эксплуатации изделия в условиях, отличных от указанных в настоящей инструкции должна согласовываться с производителем.

По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 и должно устанавливаться в распределительные щиты, имеющие класс защиты не ниже I и степень защиты не ниже IP31.

Несоблюдение требований настоящей инструкции может привести к неправильному функционированию изделия, поражению электрическим током, пожару.

6. Утилизация

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Его следует утилизировать в организациях, занимающихся утилизацией электротехнических приборов.

7. Гарантийные обязательства

Средний срок службы - 7 лет при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия имеющие:

- механические повреждения;
- иные повреждения, возникшие в результате неправильного транспортирования, хранения, монтажа и подключения

1. Призначення

Модульні автоматичні вимикачі серії e.mcb.stand.45 (надалі - виріб) призначенні для: захисту низьковольтних електрических мереж та устаткування від струмів перевантаження та короткого замикання, а також призначенні для нечестивих оперативних комутацій [до 30 раз на день] електрических мереж.

Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності обладнання в частині ДСТУ EN 60898-1, ДСТУ EN 60947-2.

2. Технічні характеристики

Найменування параметру	Значення
Номінальна робоча напруга, В	230/400
Номінальна частота, Гц	50
Номінальний струм, In, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Номінальна відключаюча здатність, Icn, А	4 500
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Часо-струмова характеристика	B, C
Напруга ізоляції, Ui, В	500
Номінальна імпульсна напруга (1,2/50), що витримується, Uimp, кВ	6
Діелектричний тест напруги промислової частоти, кВ (протягом 1 хв)	2
Електрична зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше	4 000
Механічна зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше	10 000
Максимальний переріз придніуваного дроту, мм ²	25
Зусилля затягування контактних затисків, Нм	3
Ступінь захисту з боку контактів	IP20
Кліматичне виконання	УХЛ3, УХЛ4
Ступінь захисту корпусу	IP40
Маса одного полюса, г, не більше	100
Діапазон робочих температур, °C	-30...+60
Група умов експлуатації в частині дії механічних чинників	M4
Висота над рівнем моря, м, не більше	2 000
Допустима відносна вологість при 25 °C (без конденсації), не більше, %	80
Міра забруднення навколишнього середовища	2
Робоче положення в просторі	вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° на DIN-рейці 35 мм
Монтаж	


Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього середовища:

- вибухобезпечні;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність безпосередньої ультрафіолетової випромінювання.

Транспортування виробів дозволено в штанині упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи. Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі довкілля від -45 до +60 °C та відносній вологості 80 % при 25 °C.

Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника - 6 місяців.

3. Габаритні та установочні розміри, мм. Схема підключення

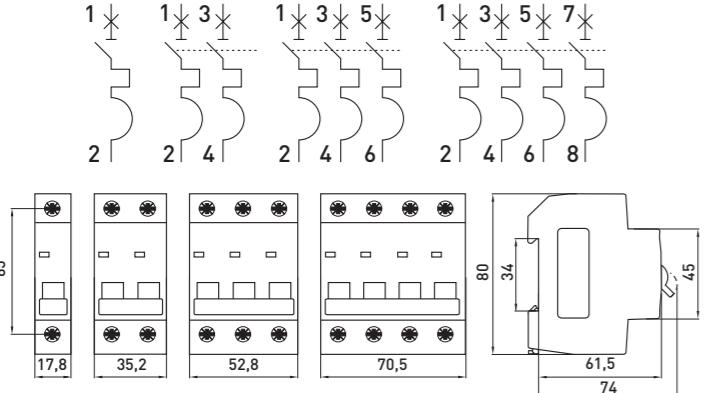

4. Монтаж та експлуатація

Усі роботи по монтажу та підключенню проводити при відключенному живленні!

Виріб встановлюється в розподільній щиток на стандартну DIN-рейку шириною 35 мм за допомогою кріплення, що має два фіксовані положення.

Напруга живлення змінного струму може подаватися як з боку верхніх, так і нижніх контактів.

Контакти затиски вимикачів дозволяють придніянням мідних або алюмінієвих провідників перерізом не більш 10/25 мм². Перед придніянням бағатокільцевих провідників, їх необхідно обгинати наконечником або гільзою за допомогою відповідного інструменту.

На лицьовій стороні виробу є індикація положення контактів автоматичного вимикача. На автоматичних вимикачах є технологічний отвір для пломбування одного або декількох полюсів.

Вироби не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуатації. Регулярно, не менше одного разу в 6 місяців, необхідно підтримувати затиски контактів.

5. Вимоги безпеки
Монтаж, налаштування та підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, що має групу допуску по електрообладненні не нижче III-ї та означенім із даною інструкцією з експлуатації.

Монтаж та підключення виробу повинні проводитися з тією ж напругою.

Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від вказаних в даній інструкції повинна узгоджуватися з виробником. За способом захисту від поразки електричним струмом виріб відповідає класу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 і повинен встановлюватися в розподільні щитки, що мають клас захисту не нижче I та ступінь захисту не нижче IP31.

Недотримання вимог даної інструкції може привести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом, похекі.

6. Утилізація
Автоматичний вимикач не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Для утилізації передати на спеціалізовані підприємства по переробці електрообладнання.

7. Гарантійні зобов'язання
Середній термін служби - 7 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розбирання та/або ремонту виробу.

З питань технічної підтримки звертатися: www.enext.ua

Дата виготовлення:



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія Е.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Кіївська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

1. Предназначение

Мініатюрні автоматичні прекъсвачи e.mcb.stand.45 (надалі - прекъсвач) са предназначени за защита на електрически мрежи та устаткування від струмів перевантаження та короткого замикання, а також предназначени для нечестивих оперативних комутацій (до 30 раз на день) на електрических мережах.

Изделето отговаря на изискванията на EN 60898-1, EN 60947-2.

2. Описение

1. Przeznaczenie

Modułowe wyłączniki serii e.mcb.stand.45 (dalej produkt) są przeznaczone do ochrony niskonapięciowych instalacji elektrycznych i urządzeń od prądów przekrojonych i zwarciami, a także nielicznych komutacji (do 30 razy dziennie) sieci elektrycznych.

Produkt jest zgodny z EN 60898-1, EN 60947-2.

2. Dane techniczne

Ім'я на параметр	Значення
Номінально робоча напруга, В	230/400
Номінальна частота, Гц	50
Номінальний струм, In, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Номінальна відключаюча здатність, Icn, А	4 500
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Часо-струмова характеристика	B, C
Напруга ізоляції, Ui, В	500
Номінальна імпульсна напруга (1,2/50), Uimp, кВ	6
Діелектричний тест напруги промислової частоти, кВ (протягом 1 хв)	2
Електрическа зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше	4 000
Механіческа зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше	10 000
Максимальний переріз придніуваного дроту, мм ²	25
Зусилля затягування контактних затисків, Нм	3
Ступінь захисту з боку контактів	IP20
Кліматичне виконання	УХЛ3, УХЛ4
Ступінь захисту корпусу	IP40
Маса одного полюса, г, не більше	100
Діапазон робочих температур, °C	-30...+60
Група умов експлуатації в частині дії механічних чинників	M4
Висота над рівнем моря, м, не більше	2 000
Допустима відносна вологість при 25 °C (без конденсації), не більше, %	80
Міра забруднення навколишнього середовища	2
Робоче положення в просторі	вертикальне, горизонтальне, з відхиленням не більше 5° на DIN-рейці 35 мм
Монтаж	

Прекъсвач може да се експлоатира при следните условия на околната среда:


- да не бъде взривопасна;
- да не съдържа корозивни газове и пари, които унищожават метали и изолация;
- да не е богата на проводни прах и изпарения;
- отсъствие на пряко въздействие от ултравиолетова радиация.

Транспорта се допуска във всички вид закрити транспортни средства, но само в оригиналната опаковка.

Съхранението на прекъсвач се извършва само в опаковки на производителя в сгради с естествена вентилация при температура на околната среда от -45 до +60 °C и 80 % относителна влагост на въздуха при 25 °C.

Срокът на годност на продуктите на производителя е 6 месеца.

3. Електрическа схема и общи размери, мм

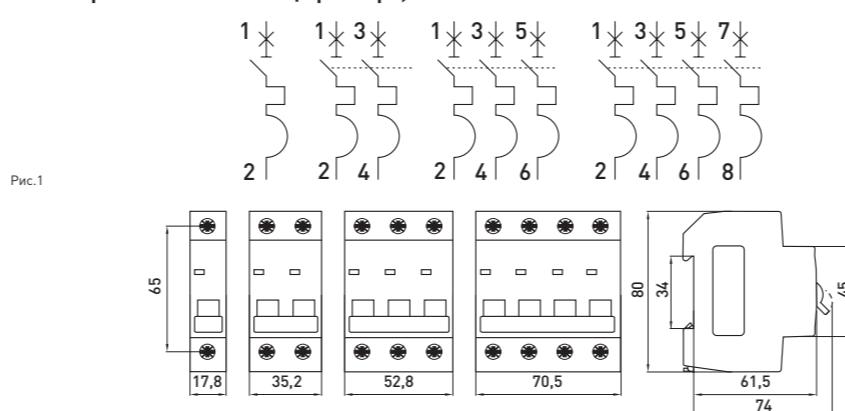

4. Монтаж и поддръжка

Монтажът и свързването на кабелите се извършва при изключено захранване!

Монтажът се инсталира в разклонителна кутия на стандартна DIN-релса с ширина 35 mm с клеми, които имат две фиксираны положения.

Захранването на променливия ток може да бъде доставяно от горните и долните контакти.

Контактните клеми на прекъсвачите позволяват свързване на медни или алуминиеви проводници с напречно сечение не повече от 25 mm². За да съвържете многожиловите проводници, те трябва да са с накрайници направени с помощта на подходящ инструмент.

Прекъсвач не се нуждае от специална поддръжка по време на работата. Редовно, поне всеки 6 месеца, трябва да се затягат винтовите клеми на прекъсвача.

5. Безопасност

Монтажът, настройк