



Мультифункціональне реле ZUBR MF25, MF32, MF40, MF50, MF63

Технічний паспорт

Інструкція щодо установлення та експлуатації

Технічні дані

№ з/п	Параметри	ZUBR MF25	ZUBR MF32	ZUBR MF40	ZUBR MF50	ZUBR MF63
1	Основні межі струму	0,1–25 А	0,1–32 А	0,1–40 А	0,1–50 А	0,1–63 А
2	Обмеження активної потужності	0,1–5,5 кВт	0,1–7 кВт	0,1–8,8 кВт	0,1–11 кВт	0,1–13,9 кВт
3	Номінальний струм навантаження	25 А (max 30 А 10 хв)	32 А (max 40 А 10 хв)	40 А (max 50 А 10 хв)	50 А (max 60 А 10 хв)	63 А (max 80 А 10 хв)
4	Номінальна потужність навантаження	5 500 ВА	7 000 ВА	8 800 ВА	11 000 ВА	13 900 ВА
5	Точність вимірювання сили струму	±2 % ±0,1 А		5–50 А ± 0,1 А, 1–5 А ± 0,2 А, <1 А ± 0,3 А	45–63 А ± 0,6 А, 10–45 А ± 0,1 А, 1–10 А ± 0,2 А, <1 А ± 0,3 А	
6	Струм споживання при 230 В	не більше 8 мА		не більше 3,8 мА		
7	Кількість ком-ций під навант., не менш	100 000 циклів		10 000 циклів		
8	Кількість ком-ций без навант., не менш	1000 000 циклів		500 000 циклів		
9	Тип реле	електромагнітне		поларизоване		

Спільні технічні дані

№ з/п	Параметри	Значення
10	Межі напруги	верхня 220–280 В нижня 120–210 В
11	Час відключення під час перевищенння напруги	більше 264 В 0,04 с 220–264 В 0,5 с
12	Час відключення під час зниження напруги	176–210 В 10 с 164–176 В 0,5 с менше 164 В 0,04 с
13	Час затримки включення навантаження	3–600 с
14	Час затримки вимкнення навантаження при перевищенні струму або потужності	0–240 с
15	Напруга живлення	не менше 100 В не більше 420 В
16	Маса	0,21 кг ±10 %
17	Габаритні розміри	70 × 85 × 53 мм
18	Підключення	не більше 16 мм ²
19	Ступінь захисту за ДСТУ 14254	IP20

Призначення

Перед початком монтажу і використання мультифункціонального реле, будь ласка, ознайомтеся до кінця з даним документом. Це допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок та непорозумінь.

ZUBR MF призначений для захисту однофазного електрообладнання від відхилення напруги, струму або потужності від заданих меж. За допомогою багатофункціонального реле можна обмежувати споживану активну потужність.

Увага! Реле показує АКТИВНУ ПОТУЖНІСТЬ.
Повна потужність складається з активної та реактивної потужностей і її можна розрахувати перемноживши напругу та струм.

Схема підключення

Напруга живлення (100–420 В, 50 Гц), в якій буде контролюватися струм і потужність, подається на клеми 1 і 2, фаза (L) підключається на клему 2, а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні проводи навантаження підключаються до клем 3 і до нульового клемника (до комплекту не входить).

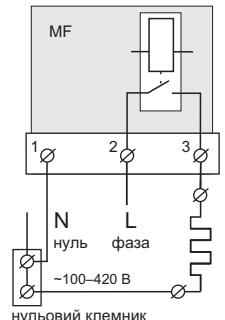


Схема 1
Спрощена внутрішня схема та схема підключення



**З'єднання навантаження
з мережним нулем у клемі 1
НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!**

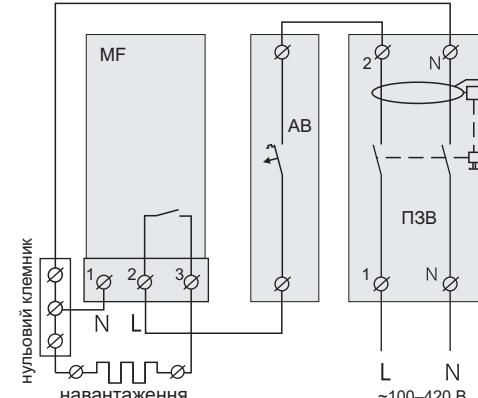


Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Для підключення реле потрібно:

- закріпити реле на монтажній рейці (DIN);
- підвести проводи;
- виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на провід з перерізом не більше 16 мм². Для зменшення механічного навантаження на клеми бажано використовувати м'який провід. Зачистіть кінці проводів 10±0,5 мм. Довший кінець може стати причиною короткого замикання, а коротший — причиною ненадійного з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем і вставте зачищений кінець проводу в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягнення може привести до слабкого контакту та перегріву клем і проводів. Проводи затягаються в клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жалом шириною більше 6 мм може завдати механічних пошкоджень клемам. Це може спричинити втрату права на гарантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR MF комутував струм, не більший за номінальний струм, зазначеного в паспорти.

Переріз проводів проводки, до якої підключається ZUBR MF, повинен відповісти величині електричного струму, споживаного навантаженням.

Установлення

Мультифункціональне реле призначено для установлення всередині приміщень. Ризик потрапляння вологи і рідини в місце установлення повинен бути мінімальним. При установленні у ванній кімнаті, туалеті, кухні, басейні реле повинно бути розташоване в оболонці зі ступенем захисту не нижче IP55 за ДСТУ 14254 (частковий захист від пилу і захист від бризку в будь-якому напрямку).

Температура навколо реле повинна знаходитися в межах 5...+45 °C.

Реле монтується в спеціальну шафу, що дозволяє здійснювати зручний монтаж та експлуатацію. Шафа повинна бути обладнана стандартною монтажною рейкою шириною 35 мм (DIN-рейка). Реле займає завширшки три стандартні модулі по 18 мм.

Висота установлення реле повинна знаходитися в межах 0,5...1,7 м від рівня підлоги. Реле монтується і підключається після установлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання і перевищенння потужності в колі навантаження обов'язково необхідно перед реле установити автоматичний вимикач (AB). Він устанавлюється в розрив фазного проводу, як показано на схемі 2 та повинен бути розрахований на номінальний струм навантаження.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку установлюється ПЗВ (пристрій захисного вимикання).

Експлуатація

Вмикання

Після вмикання реле відразу почне відображати напругу мережі. Якщо напруга знаходитьсь у дозволених межах, увімкнеться навантаження через установленій час затримки. Останні 3 с до вмикання навантаження екрані будуть блімати. Зелений індикатор сигналізуватиме про вмикання навантаження.

Комплект постачання

Мультифункціональне реле ZUBR MF

1 шт.

Гарантійне свідоцтво і талон

1 шт.

Техпаспорт, інструкція

1 шт.

Пакувальна коробка

1 шт.



Верхня межа напруги
та збільшення параметра

Функціональне меню

Нижня межа напруги і
зменшення параметра

Індикатор, що сигналізує
подачу напруги на
навантаження

220
20
0.4

На відповідних екранах з'являться значення струму та активної потужності навантаження.

При відхиленні напруги від установлених меж відбудеться вимикання навантаження.

При перевищенні меж струму або потужності відповідний екран буде блімати, а через час затримки вимикання навантаження спрацює захист. Реле вимкне навантаження.

U --
242U
198

Верхня та нижня межі напруги (заход. налаштув. 242 В / 198 В)

Для перегляду верхньої межі натисніть на кнопку «+», нижньої межі — «-». Далі кнопками «+» і «-» можна змінити межі напруги. Через 3 з після останнього натискання кнопок або короткочасним натисканням середньої кнопки реле повернеться до штатного режиму.

При налаштуванні меж напруги необхідно керуватися даними з технічної документації до обладнання, що захищається.

Функціональне меню

Для перегляду потрібного пункту меню використовуйте середню кнопку.

Зміна параметрів здійснюється кнопками «+» або «-». Перше натискання на кнопки викликає блімаження параметра, наступне — зміну.

Через 3 з після останнього натискання кнопок або короткочасним натисканням середньої кнопки реле повернеться до штатного режиму.

Затримка вимикання навантаження

(див. табл. Навігація Функціональним меню)

220
12
SEC

Якщо установлений час затримки більше 6 с, то при короткочасному стрибку напруги перед зворотним відліком на 1,5 с екран виведе максимальні зафіковані напругу, струм і потужність.

Під час зворотного відліку екран струму буде відображати час, що залишився до вимикання навантаження, екран потужності сигналізує про знаходження реле в зворотному відліку. Екран напруги показує діючу напругу під час відліку.

Для захисту холодильної техніки, де пристрій компресор, рекомендується встановити затримку вимикання навантаження 120–180с. Це дозволить збільшити термін служби компресора.

Таблиця 1. Навігація Функціональним меню

Пункт меню	Вхід кнопкою «≡»	Екран	Завод. налашт.	Зміна кнопками «+» та «-»
Останні аварійні напруга, струм, активна потужність	натисніть 1 раз		тільки для перегляду	
Межі спрацьовування за струмом	натисніть 2 рази		10 A	межі дів. Технічні дані, крок 0,1 A
Межі спрацьовування за активною потужністю	натисніть 3 рази		3 кВт	межі дів. Технічні дані, крок 0,1 кВт
Затримка вимикання навантаження (time to on)	натисніть 4 рази		3 с	межі 3...600 с, крок 3 с
Затримка відключення (time to off) навантаження при спрацьовуванні за струмом або перевищенні потужності	натисніть 5 разів		5 с	межі 0...240 с, крок 1 с
Установлення максимальної кількості спрацьовування захисту поспіль за струмом або перевищеннем потужності	натисніть 6 разів		3 рази	межі 1–5 разів або «off»
Поправка напруги та струму (юстування)	напруги утримуйте 3 с		0 В	межі поправки напруги ±20 В
	струму після перегляду поправки напруги натисніть 1 раз, якщо вимірюваний струм більше 1 А.		0.00	межі поправки струму ±20 % від вимірюваного струму*
Версія прошивки	утримуйте 8 с		тільки для перегляду	номінальний струм ZUBR MF

*Наприклад: при вимірюваному струмі 10 А максимальний діапазон поправки становитиме ± 2 А

Увага! Виробник залишає за собою право вносити зміни в прошивку з метою поліпшення характеристик реле.


Скидання на заводські налаштування

При утриманні трьох кнопок більше 8 с на екрані з'явиться напис «def», відбудеться скидання на заводські налаштування та перезавантаження реле.

Захист від внутрішнього перегріву

Якщо температура всередині корпусу перевищить 80 °C, відбудеться аварійне відключення навантаження. На екрані напруги буде блімати «ohf» (перегрів), екран струму відобразить температуру датчика захисту, а екран потужності повідомить про виведення температури в градусах Цельсія.

Якщо температура всередині корпусу знизиться до 60 °C, реле можна розблокувати натисканням будь-якої кнопки. Напис «ohf» при цьому перестане блімати.



При обриві або короткому замиканні датчика термозахисту реле продовжує працювати у звичайному режимі, але кожні 4 с з'являється напис «Ert», що означає проблему з датчиком. У цьому випадку контроль за внутрішнім перегрівом здійснюватися не буде.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИННИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

При вимиканні екран та індикатор не світяться.

Можлива причина: відсутнія напруга живлення.

Необхідно: перевірити час затримки, в інших випадках звертатися до Сервісного центру.

Після вимикання на екрані нормальний рівень напруги, а навантаження не вимикається.

Необхідно: перевірити час затримки, в інших випадках звертатися до Сервісного центру.

На екрані напис «Err».

Можлива причина: спрацьовування захисту за перевищеннем струму або активної потужності поспіль перевищило встановлене значення. Реле заблоковано.

Необхідно: натисканням будь-якої кнопки розблокувати реле. Перевірити причину спрацьовування захисту і налаштування реле.

Заходи безпеки

Щоб не отримати травму та не пошкодити реле, уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення реле повинно виконуватись кваліфікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням (відключенням) реле відключіть напругу живлення, а також дійте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати реле необхідно сухимиrukами.

Не вмикати реле у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на реле.

Не піддавайте реле дії екстремальних температур (вище 40 °C або нижче –5 °C) і підвищеної вологості.

Не чистіть реле із використанням хімікатів таких, як бензол і розчинники.

Не зберігайте реле і не використовуйте його у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати реле.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від igor з працюючим реле, це небезпечно.

Не паліть і не викидайте реле разом із побутовими відходами.

Використане реле підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Реле перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (зализничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці реле.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде незрозуміло, звертайтесь до Сервісного центру за телефоном, зазначенним нижче.



vP29_190319

ВИРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua support@zubr.ua 04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3 тел.: +38 (044) 485-15-01, (050) 450-30-15, (067) 328-09-88